


1階平面図

凡 例		
	RC	
	LGS	
	特記書き場合は各階FL+0とする 床裏面は階下からの高さ以上とし、壁面は階下からの高さ以上とする	
	本工事要員	
	別途商品工事要員	
	スライディングウォール	
	水勾配を示す	
	縦線 (7&3角種(バンド)) 75, 100, 125角	D-105
	カラーVP40φ, 100φ, 125φ	D-106
	横引きドレイン	D-102
	縦引きドレイン	D-107
	中継ドレイン	D-108
	消火器BOX(壁埋): 歩行距離20m以内	D-408
	消火栓消火器一保型(設備工事) 歩行距離20m以内	D-410
	消火器スタンド: 歩行距離20m以内	
	床下点検口 600角	D-303
	床下点検口 1200角	D-313
	避難ハッチ 600角	
	避難ハッチ 降下位置	
	吊環	D-113

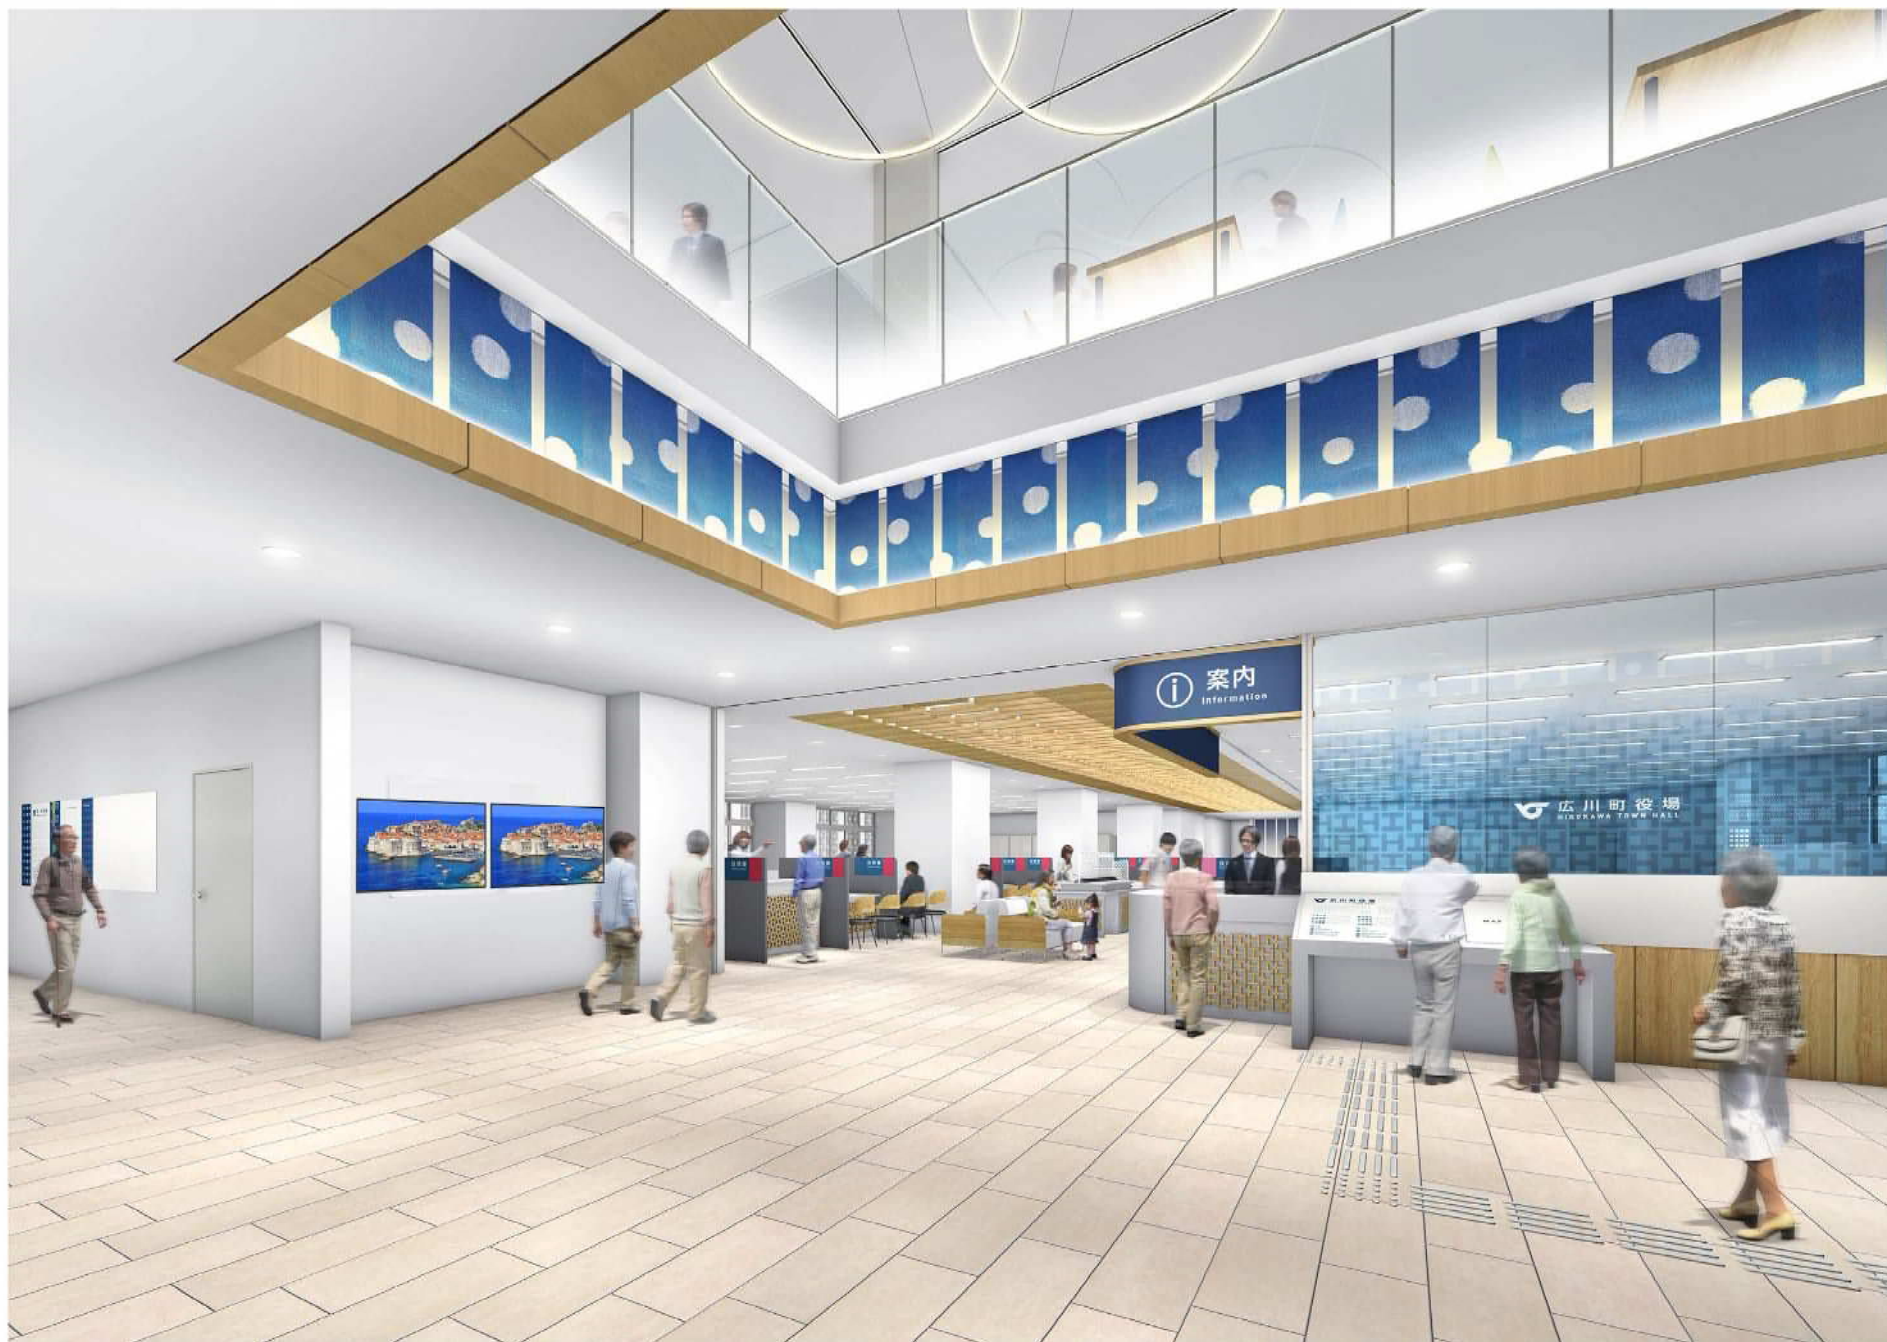

広川町新庁舎 1階エントランス完成予想図

一方枠

50型液晶表示(別途工事)×2

コーナーガ

