
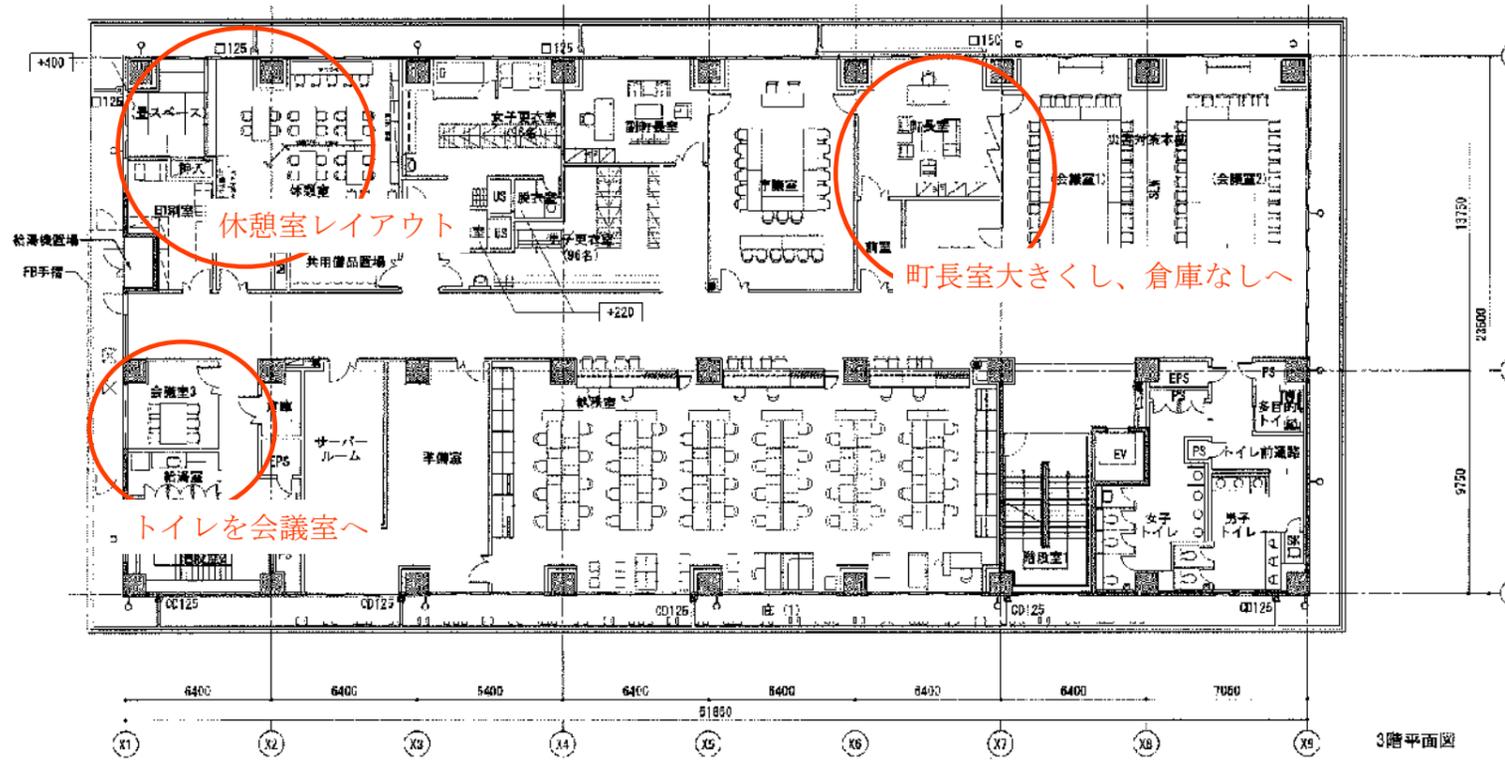



凡 例	
RC	RC
LOS	LOS
±0	内装面が±0からの高さを示す。基礎面が±0からの高さを示す。 (特記無き場合は±0とする)
■	木工事器具
□	別途商品工事器具
---	スライディングウォール
←	水配管を示す
T-100, 125	カラーVP100φ, 125φ
□-100, 125	縦樋 (7#2角樋 (V)×13) 100, 125角
OD	中継ドレイン
TD	横引きドレイン
YD	縦引きドレイン
●	消火栓消火器一体型 (設備工事) 歩行距離20m以内
○	消火器BCA (標準) : 歩行距離20m以内
⊗	消火器スタンド : 歩行距離20m以内
⊠	床下点検口 1200角
⊞	避難ハッチ 500角
⊞	避難ハッチ 降下位置
→	扉開

竣工年月日		株式会社	DATE	F2019-002	一級建築士 (第239199号) 木村 悟	図面タイトル	平面図(2)	縮尺	1/150 (A1) 1/300 (A3)	意匠
監理者印		大建設	2020	**	**	(仮称) 広州新行舎等建設 I期工事(建築・設備工事)				
竣工事項		一級建築士事務所 福岡県知事登録第1-11025号								

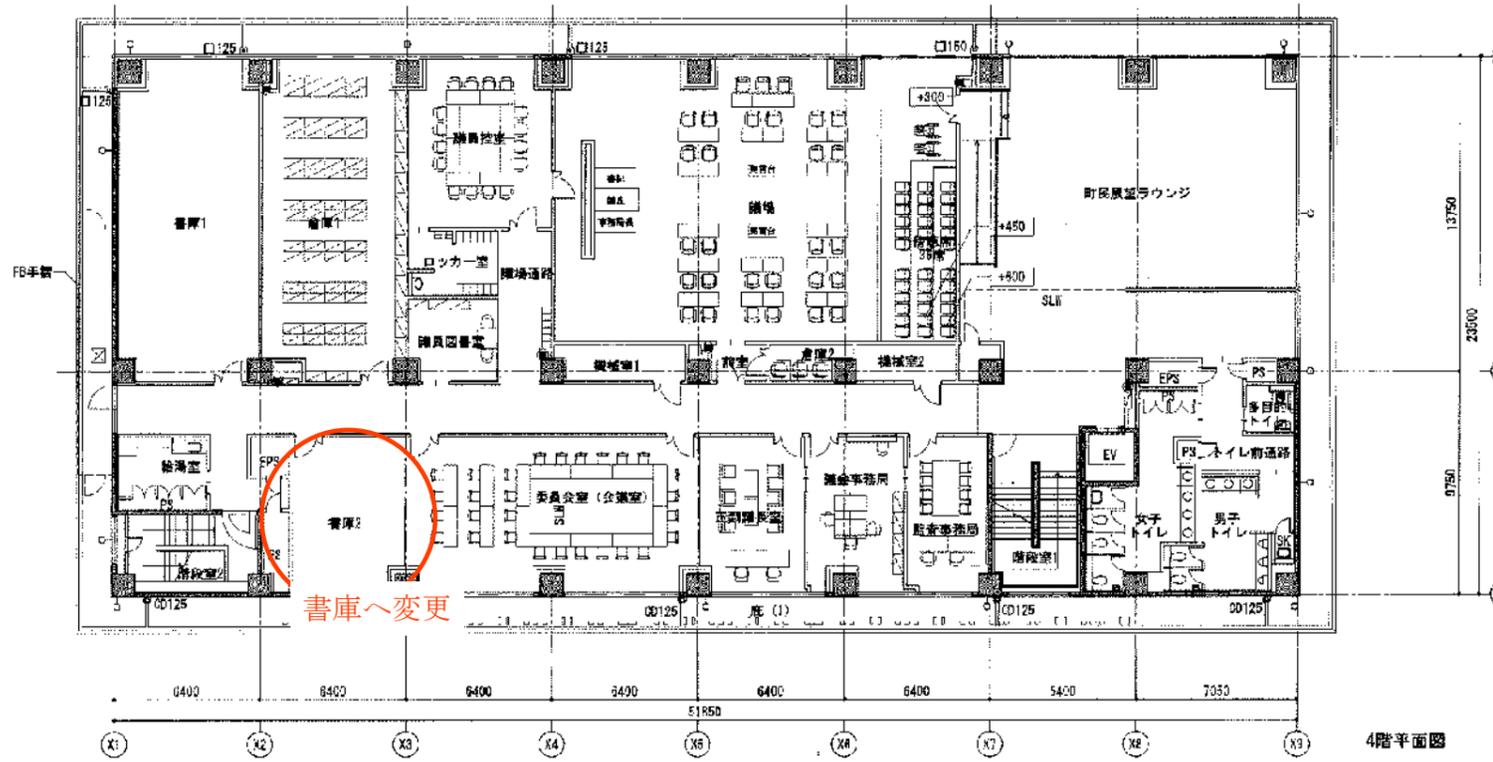

凡 例	
RC	RC
LBS	LBS
→D	消火栓設置位置(消火栓)を示す。消火栓設置位置からの距離を20m以内を示す(消火栓設置位置は各階F.L.±0とする)
□	本工事家具
□	別途納品工事家具
SLW	スライディングウォール
←	水勾配を示す
T-100, 125	カラーVP100φ, 125φ
□-100, 125	鏡櫃 (ガラス角種(φ)×D×100, 125角)
OD	中継ドレイン
TD	誘引ドレイン
TD	横引ドレイン
●	消火栓消火器一体型(設備工事) : 歩行距離20m以内
●	消火栓BOX(壁埋): 歩行距離20m以内
◎	消火栓スタンド: 歩行距離20m以内
⊗	床下点検口 1200角
⊗	避難ハッチ 800角
⊗	避難ハッチ 降下位置
○	吊環

竣工年月日		設計者	株式会社 大建設	DATE	2023.04.04	FIG. NO.	F2C19-002	設計士	一級建築士 (第239199号) 木村 悟	FIG. TITLE	(仮称) 広川町新庁舎等建設 1期工事(建築・設備工事) 2階
監理者印		施工者印		CHECK						FIG. NO.	1/150 (A1) SCALE 1/300 (A3)
平面図(3)											

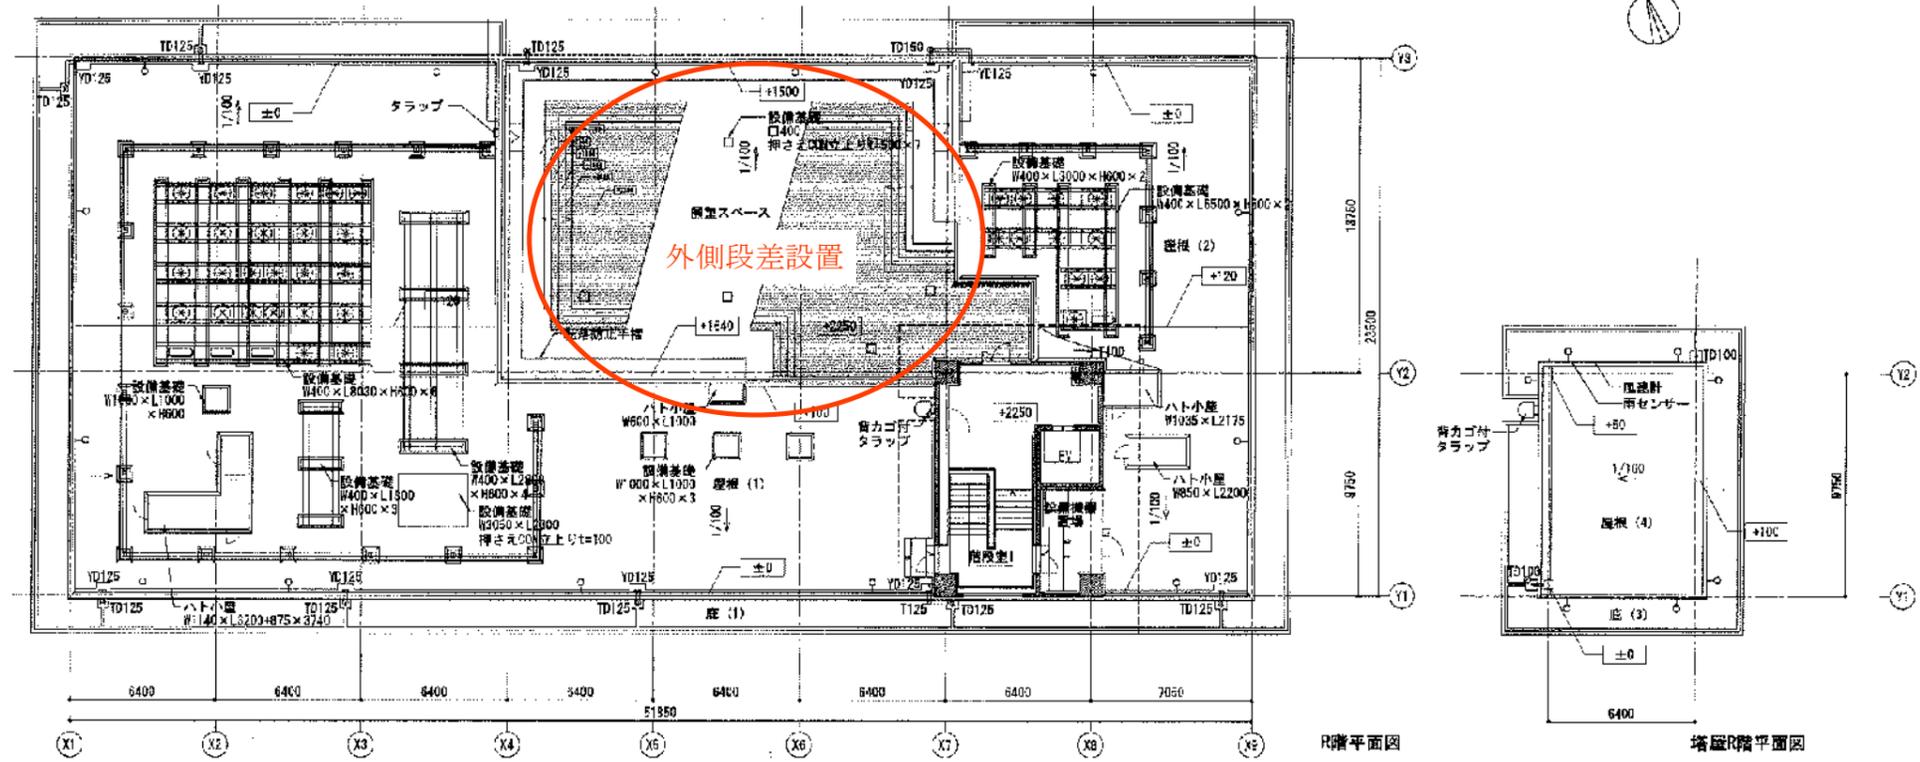

凡 例	
RC	RC
---	LSS
±0	内装基準面(1)からの階高±0とする。各階階高(1)の階高±0とする。 (階高基準面は各階階高±0とする)
■	本工事家具
■	別途備品工事家具
SL	スライディングウォール
→	水勾配を示す
T=100, 125	カラー幅100φ, 125φ
□ 100, 125	縦樋 (7/8角樋(100φ) 100, 125角)
OC	中継ドレイン
TD	縦引きドレイン
VD	横引きドレイン
●	消火栓消火器一体型(設備工事) ：歩行距離20m以内
●	消火器BOX(設備)：歩行距離20m以内
●	消火器スタンド：歩行距離20m以内
□	床下点検口 1200角
□	避難ハッチ 600角
□	避難ハッチ 階下位置
○	吊環

竣工年月日		設計者	株式会社 大建設	設計者	2020.00.00	設計者	F2019-002	設計者	一級建築士 (第230190号) 木村 信	設計者	平面図(4)	設計者	1/150 (A1)	設計者	1/300 (A&)	設計者	意匠
監理者印		設計者印	大建設	設計者印		設計者印		設計者印		設計者印		設計者印		設計者印		設計者印	
施工者印		設計者印	大建設	設計者印		設計者印		設計者印		設計者印		設計者印		設計者印		設計者印	